


Sistem de aer condiționat cu tub cu orificii

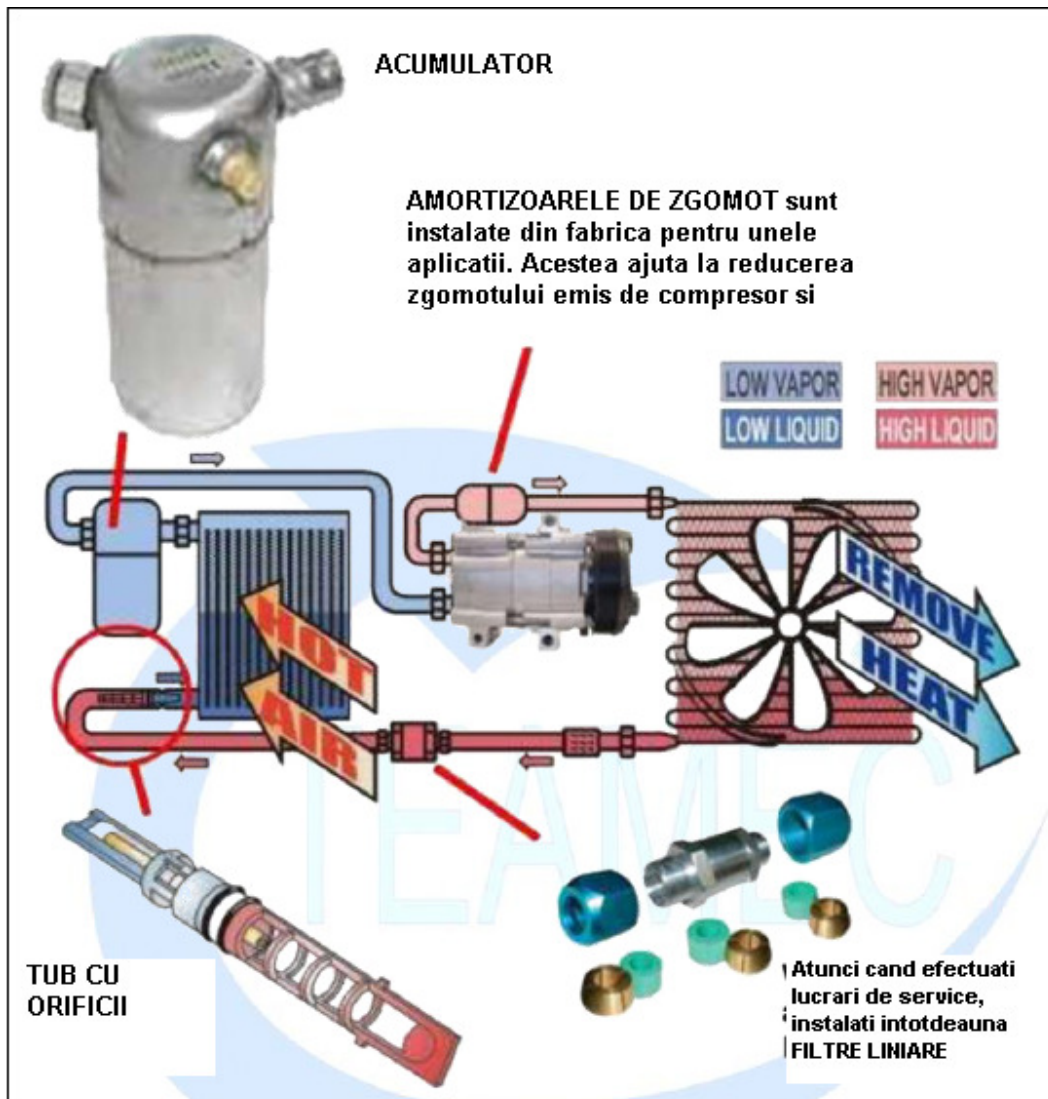

Acest sistem utilizează un acumulator de joasă presiune. Acesta include un desicator pentru îndepărtarea umezelii din agentul de refrigerare și ecranele filtrelor. Desicatoarele variază în funcție de tipul de agent de răcire pentru care a fost fabricat acumulatorul. Atunci când înlocuiți un acumulator, asigurați-vă că noua unitate este copabilă cu agentul de refrigerare folosit.

Tubul cu orificii oferă „restricția” necesară pentru schimbarea agentului de refrigerare lichid de mare presiune cu agent de refrigerare lichid de joasă presiune, înainte de intrarea în evaporator. Locația tubului cu orificii este în mod

tradițional la admisia evaporatorului. Cu toate acestea, mai poate fi amplasat la evacuarea condensatorului sau la orice punct din linia lichidului dintre condensator și evaporator.

Vă rugăm ca întotdeauna, atunci când efectuați lucrări de reparații pe un sistem de aer condiționat, să adăugați un filtru liniar.